


Adjustable glides (item 7) on each leg are used to make tabletop level.
The joining battens (items 13, 14) should be screwed through top plywood to make table unmovable.

Säädettäviä jalkoja (osa 7) kunkin jalan alla käytetään säädettäessä pöydän pinta vaakasuoraan.
Yhdysrimat (osat 13, 14) ruuvataan kannen läpi jotta pöydästä saadaan tukeva ja liikkumaton.

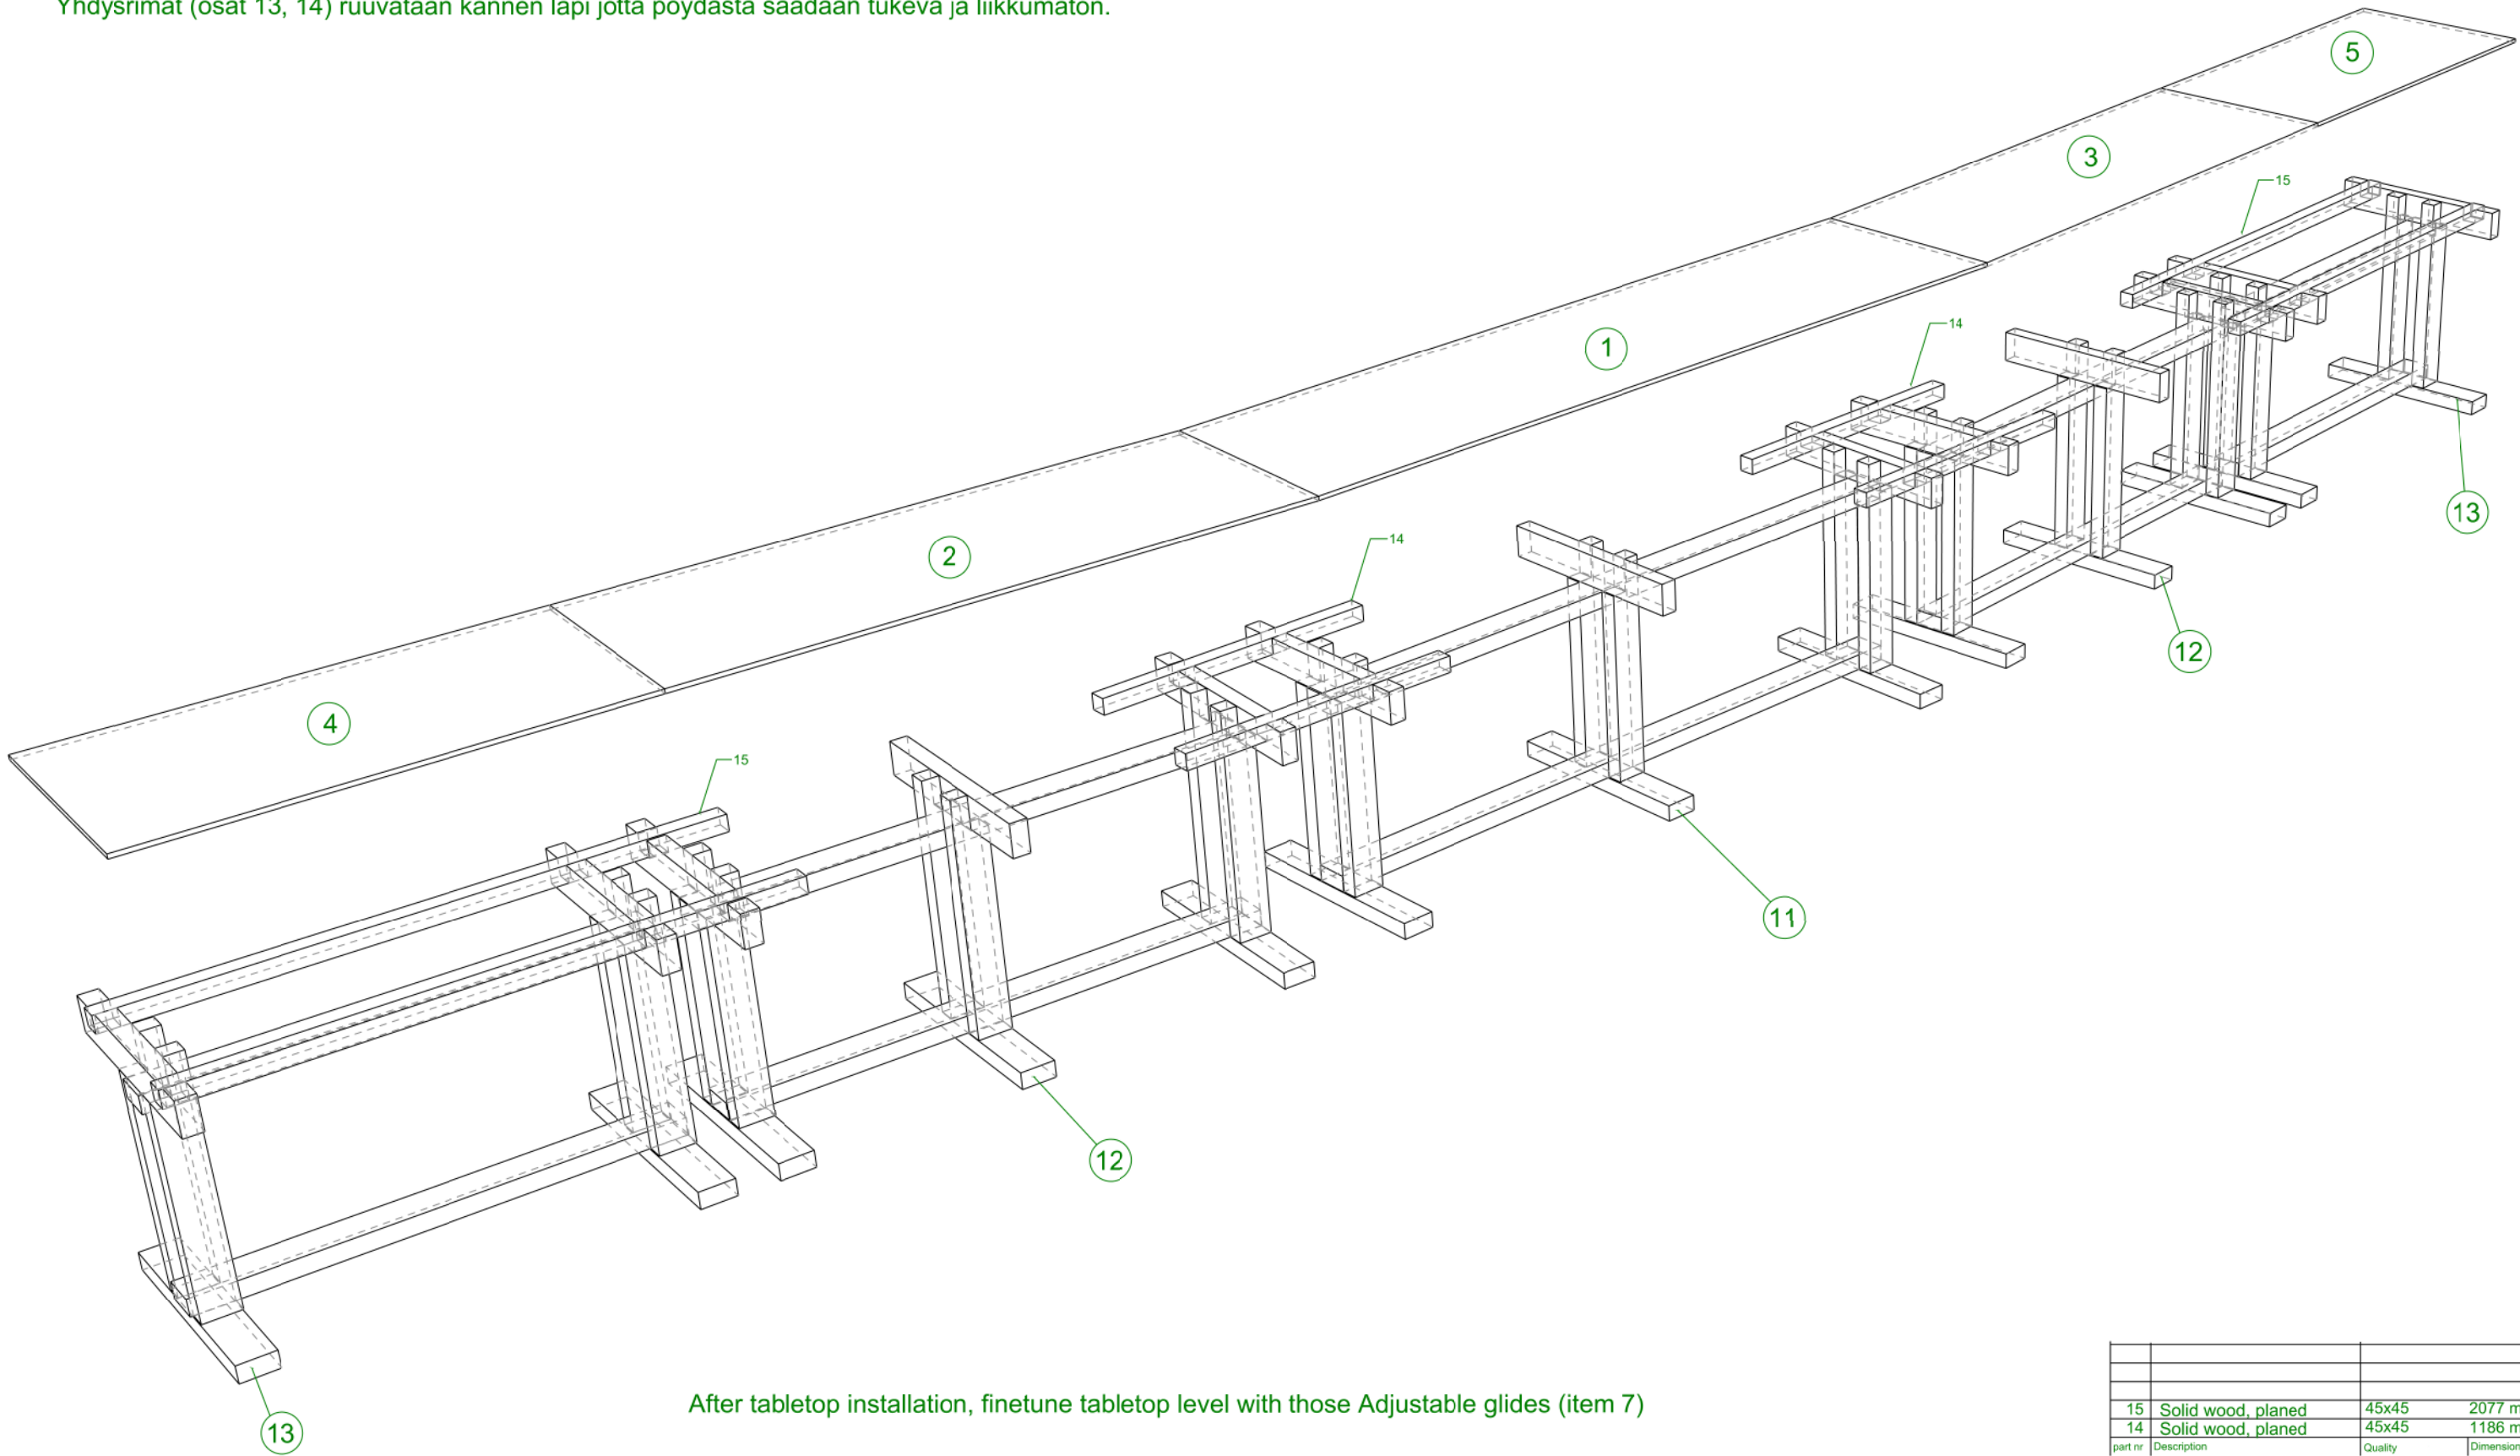

After tabletop installation, finetune tabletop level with those Adjustable glides (item 7)


Kun pöytälevy on asennettu hienosäädä pöytä suoraan niillä säädettäviä jalloilla (osa 7) kunkin jalan alla.

15	Solid wood, planed	45x45	2077 mm	4	
14	Solid wood, planed	45x45	1186 mm	4	
part nr	Description	Quality	Dimensions	ea	
unless stated otherwise: Sharp edges removed.					
General tolerances:		Size: $\pm$	Angle: $\pm$	$^{\circ}$	
	scale	date created	assembly		
		19.12.2020	P8-5799-00011		
Base table					
ok HTH		rev	Drawing nr	sheet	of
www.hooteehoo.org			P8-5799-00029	1	(6)

A		
rev	date	Description

Assemble with 70
- 80 mm screws.

Kokoa jalka 70 -
80 mm ruuveilla.

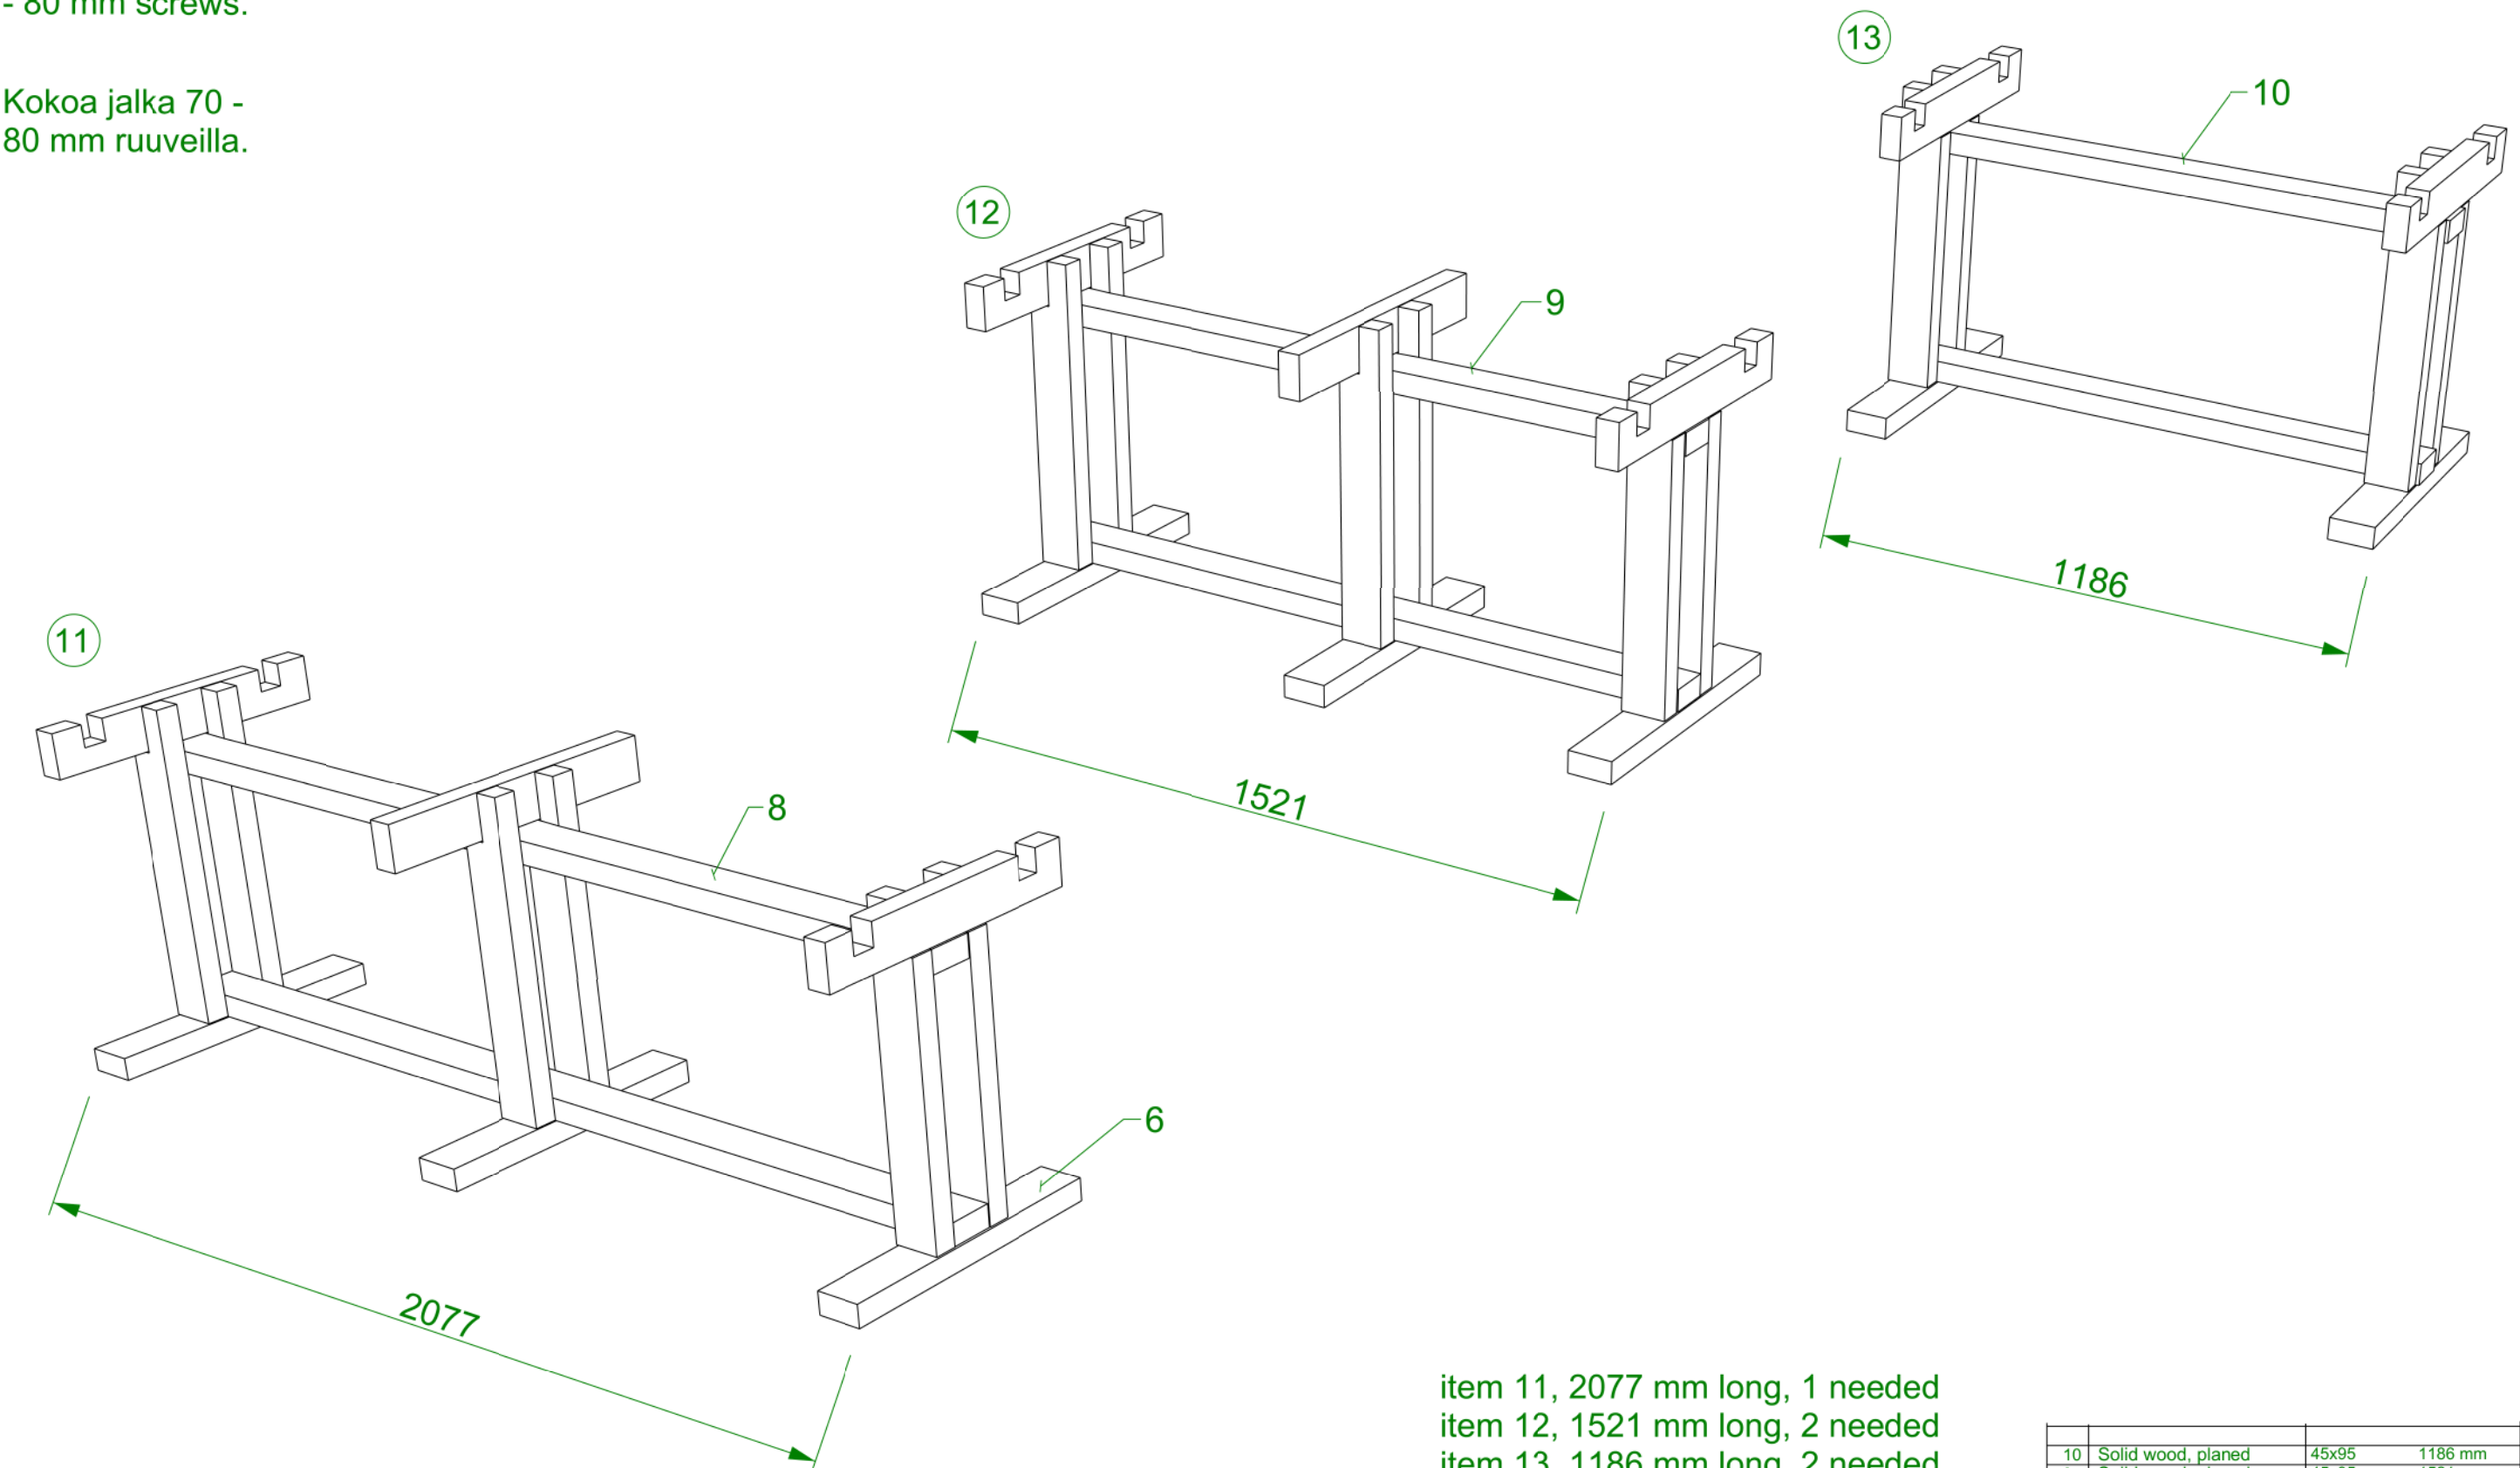

item 11, 2077 mm long, 1 needed
item 12, 1521 mm long, 2 needed
item 13, 1186 mm long, 2 needed


osa 11, 2077 mm pitkä, 1 tarvitaan
osa 12, 1521 mm pitkiä, 2 tarvitaan
osa 13, 1186 mm pitkiä, 2 tarvitaan

10	Solid wood, planed	45x95	1186 mm	4
9	Solid wood, planed	45x95	1521 mm	4
8	Solid wood, planed	45x95	2077 mm	2
6	Table foot, (sheet 2)			13
part nr	Description	Quality	Dimensions	ea
unless stated otherwise:		Sharp edges removed.		
General tolerances:		Size: $\pm$	Angle: $\pm$	°
	scale	date created	assembly	
		19.12.2020	P8-5799-00011	
Base table				
ok HTH		rev	Drawing nr	sheet of
www.hooteehoo.org			P8-5799-00029	2 (6)

A		
rev	date	Description

Height of table
can be suited
to your taste.

Pöydän korkeus
voidaan sopeuttaa
oman maun
mukaan.

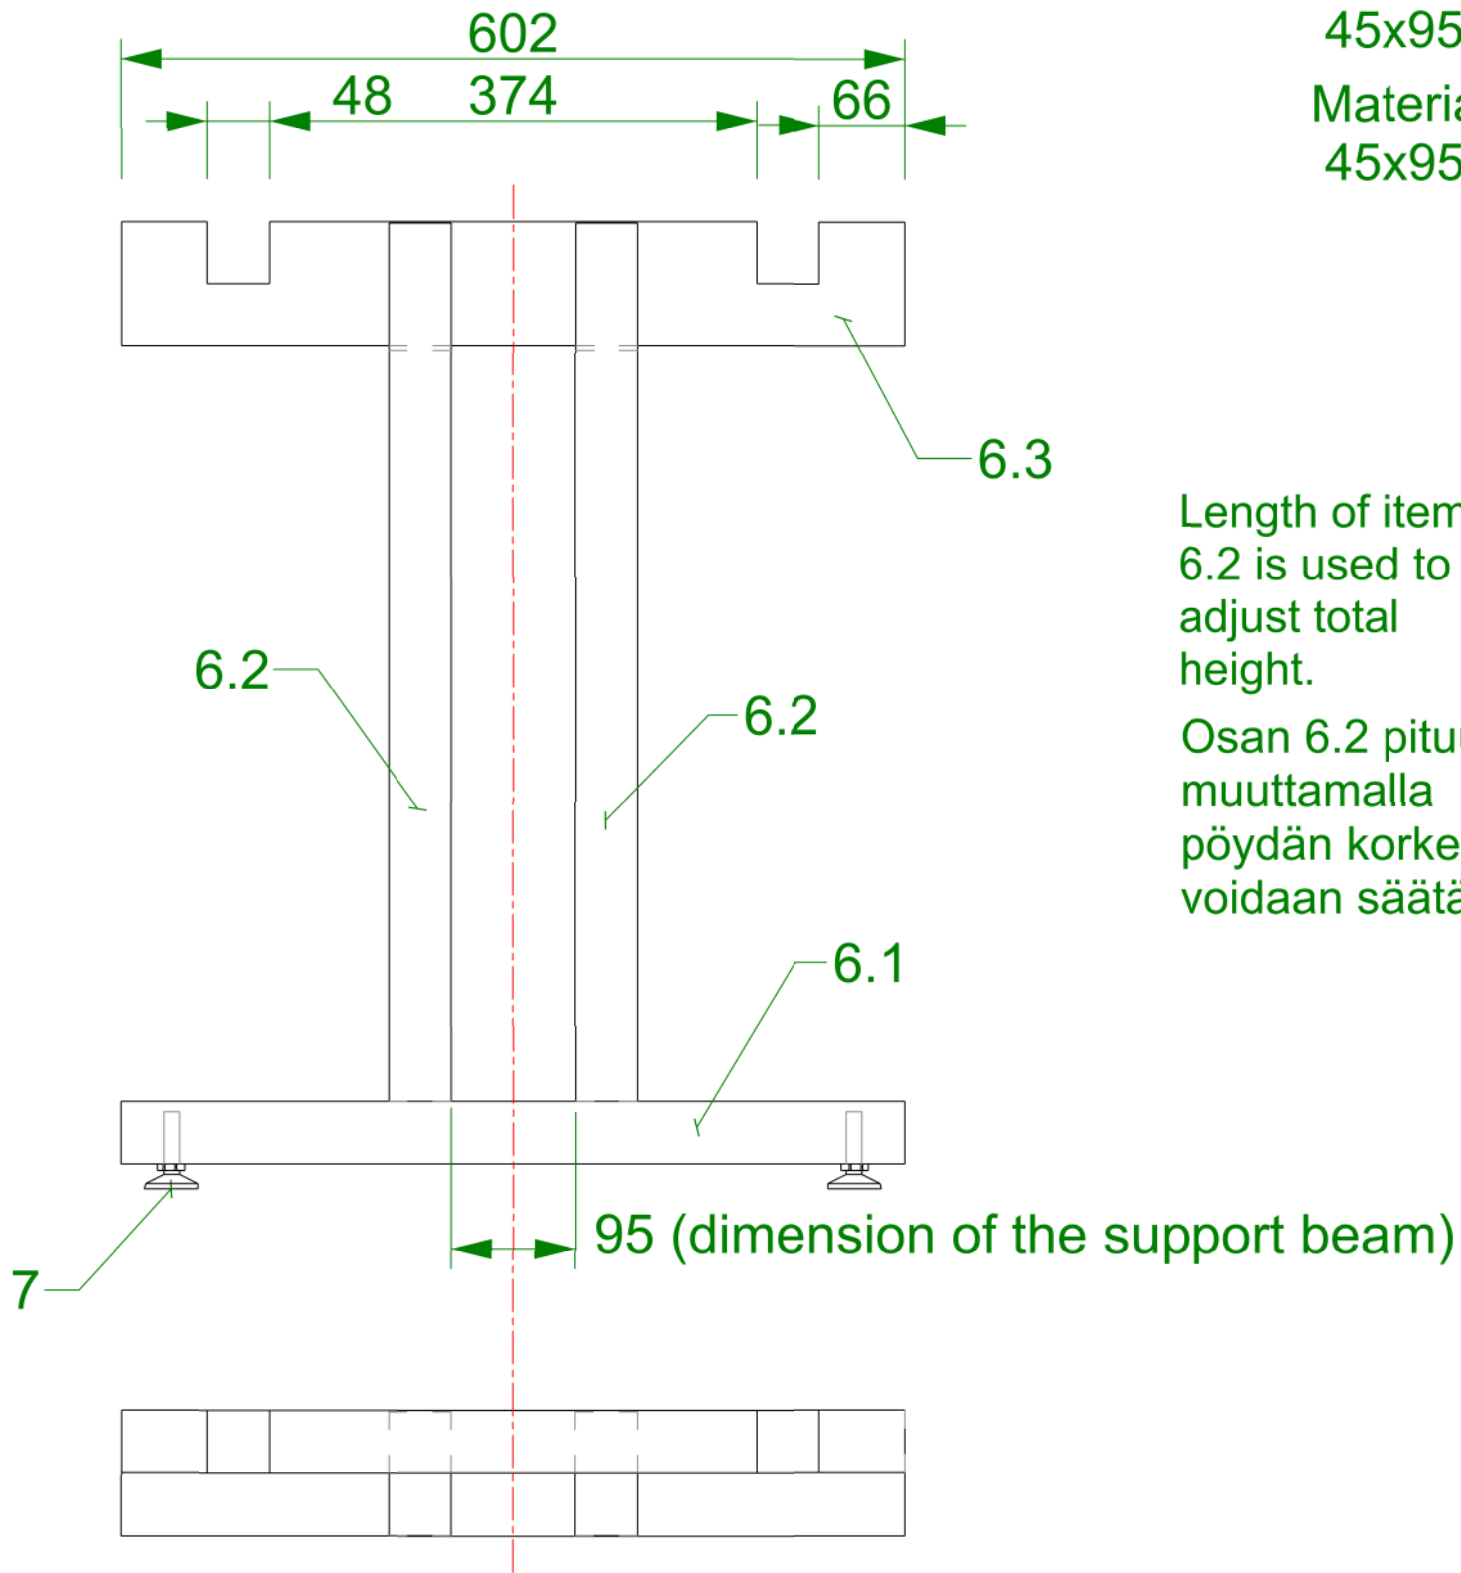


Material:
45x95 mm (or similar) solid planed wood.

Materiaali:
45x95 mm (tai vastaava) mitallistettu lankku.

Length of item
6.2 is used to
adjust total
height.

Osan 6.2 pituutta
muuttamalla
pöydän korkeus
voidaan säätää.

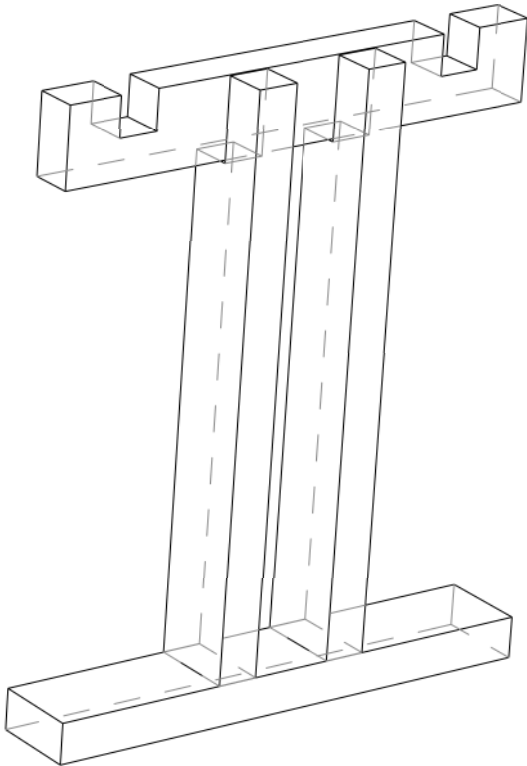

Assemble with 70
- 80 mm screws.


Kokoa jalka 70 -
80 mm ruuveilla.

13 of these table foots needed.
3 can be without the notches in upper beam.

13 tälläistä pöydänjalkaa tarvitaan
3 voi olla ilman loveusta yläpuussa.

7	Adjustable table foot	P8-5799-00045	26
6	Solid wood, planed	45x95	13
part nr	Description	Quality	Dimensions
unless stated otherwise:		Sharp edges removed.	
General tolerances:		Size: $\pm$	Angle: $\pm$
	scale	date created	assembly
		19.12.2020	P8-5799-00011
Base table			
ok HTH www.hooteehoo.org		rev	sheet of
		Drawing nr	
		P8-5799-00029	3 (6)

A		
rev	date	Description

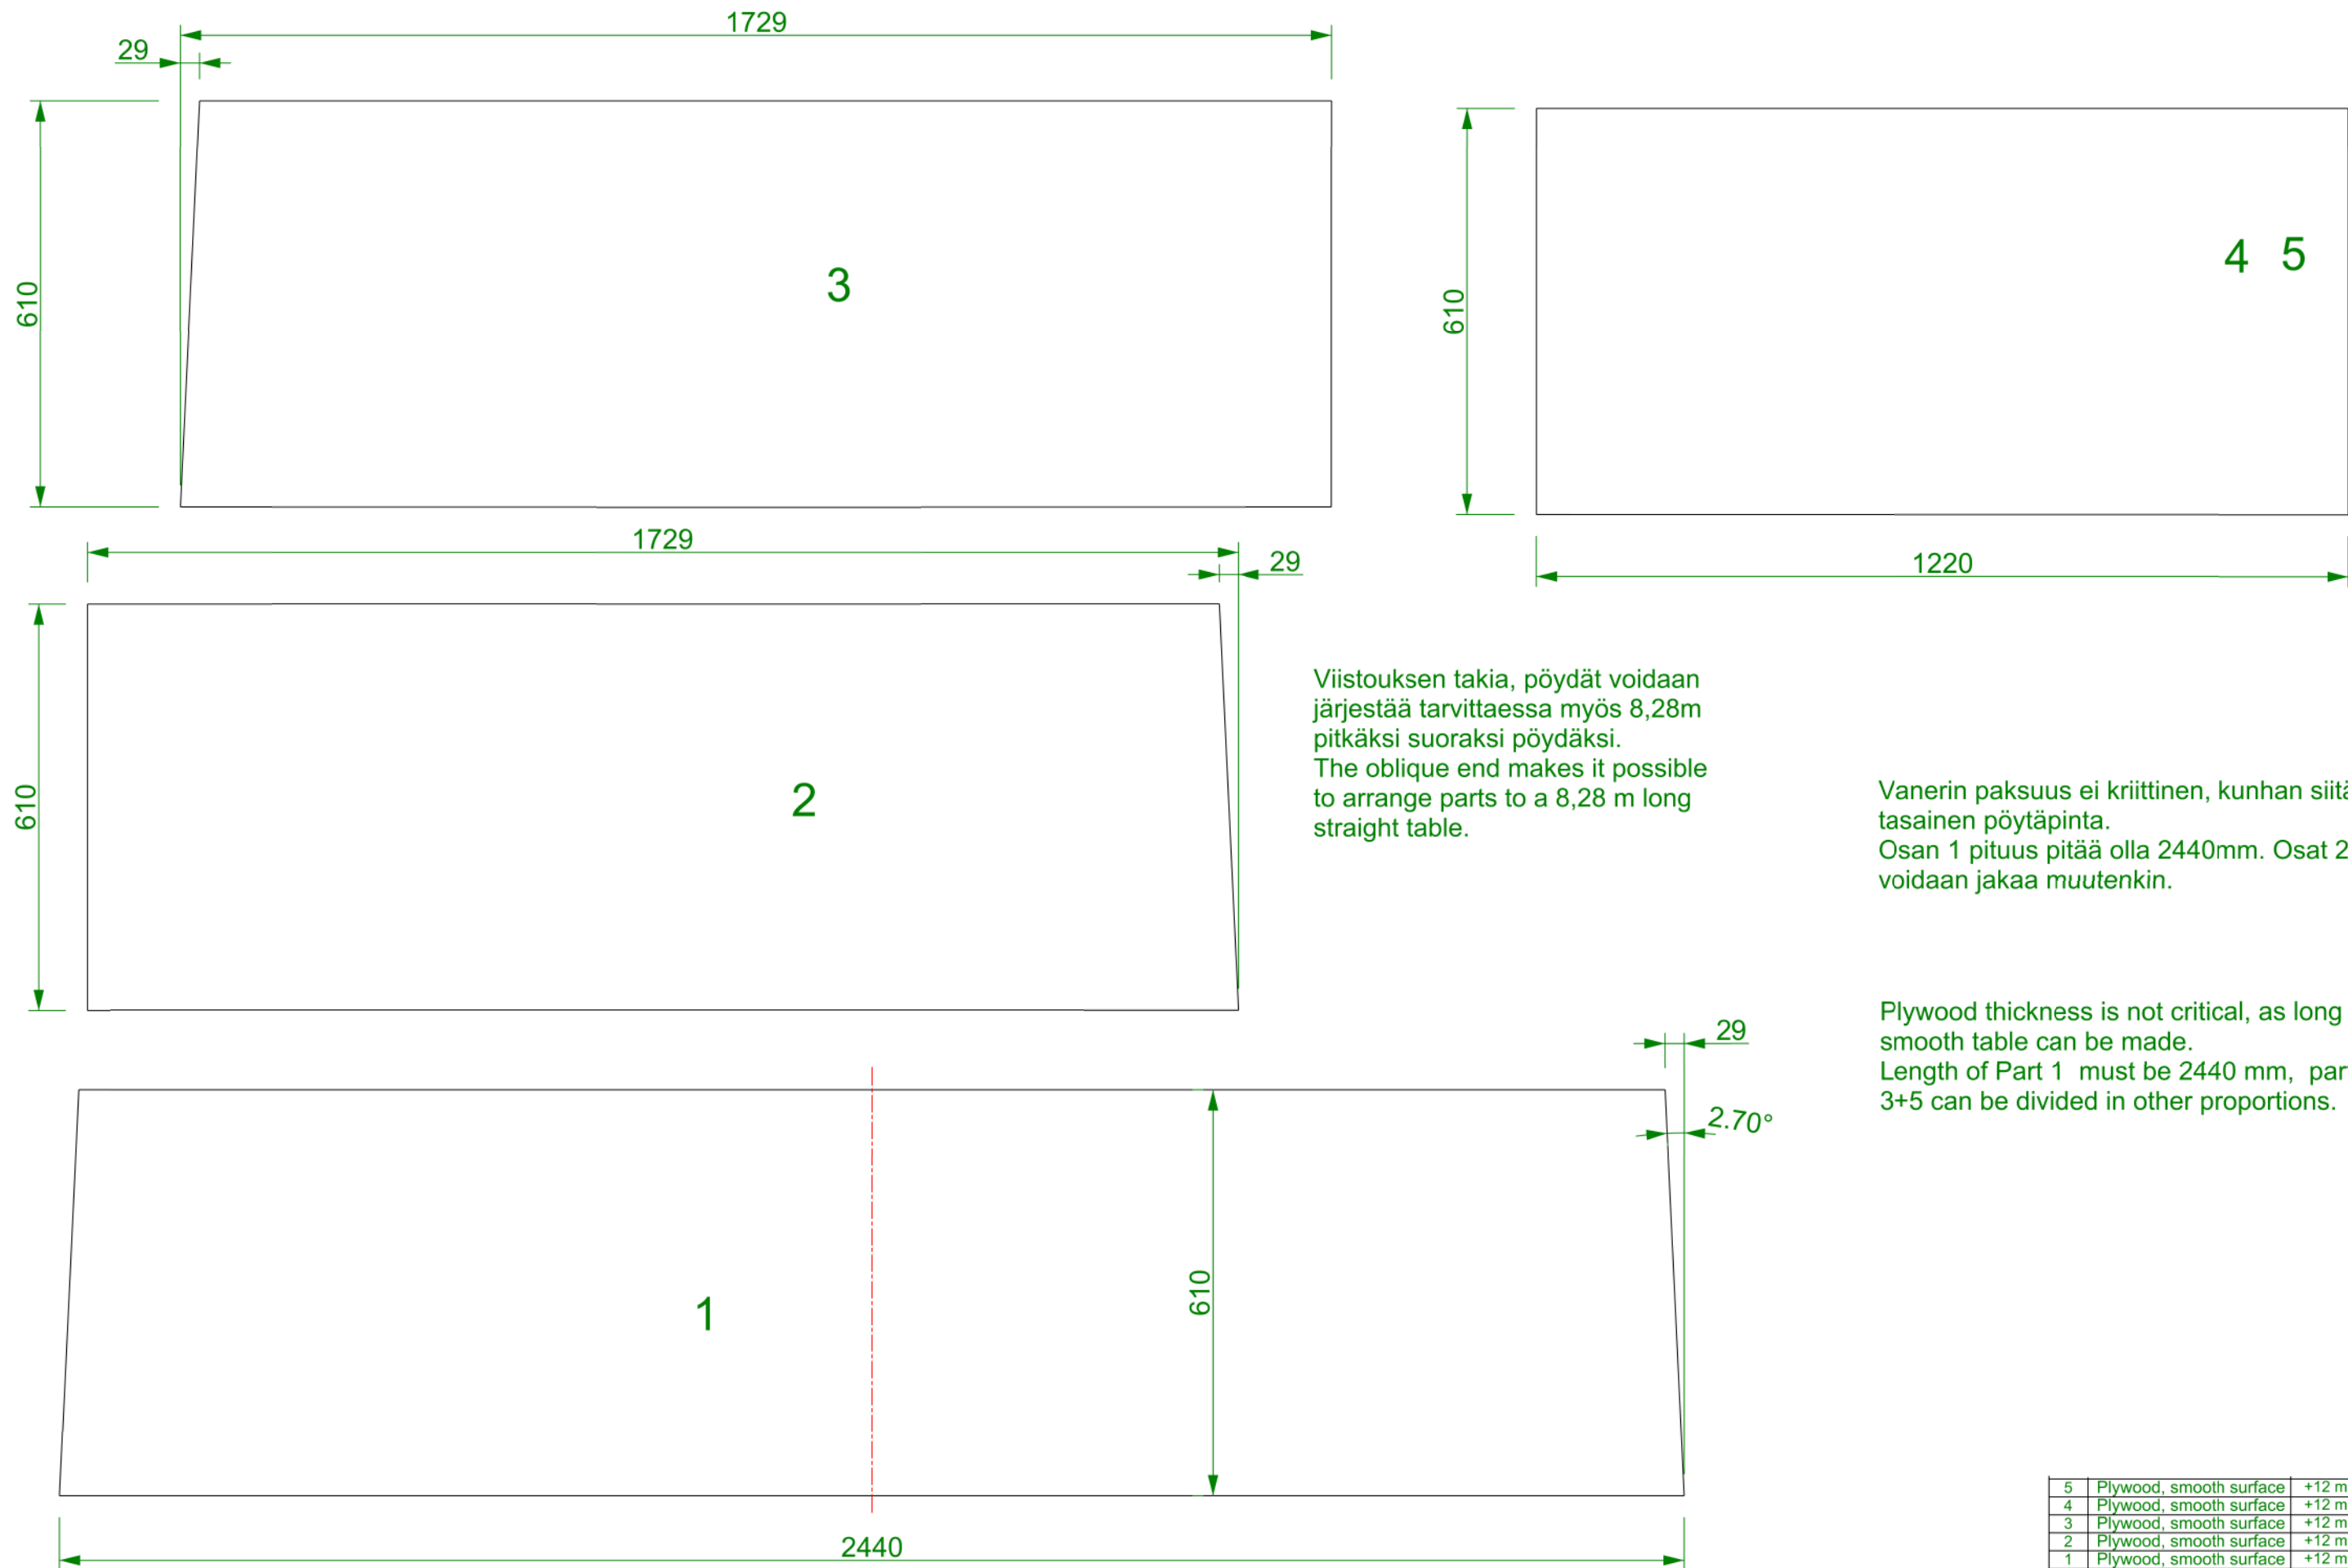

Viistouksen takia, pöydät voidaan järjestää tarvittaessa myös 8,28m pitkäksi suoraksi pöydäksi.
The oblique end makes it possible to arrange parts to a 8,28 m long straight table.

Vanerin paksuus ei kriittinen, kunhan siitä saadaan tasainen pöytäpinta.
Osan 1 pituus pitää olla 2440mm. Osat 2+4 ja 3+5 voidaan jakaa muutenkin.

Plywood thickness is not critical, as long a flat smooth table can be made.
Length of Part 1 must be 2440 mm, parts 2+4 and 3+5 can be divided in other proportions.


Kaksi 1220x2440 vanerilevyä, jotka halkaistaan 2440 x 610 mm levyiksi.
Osien 2 ja 3 toinen pää viistetään
Sahataan kaksi 1220 mm pitkää patkää (osat 4 ja 5)

Two plywood sheets (1220x2440), are split to four 2440 x 610 mm sheets.
Boths ends of part 1 are cut to oblique ends.
One end of parts 2 and 3 are cut to oblique ends
Two 1220 mm long sheet are cut (parts 4 and 5)

5	Plywood, smooth surface	+12 mm thick	1	
4	Plywood, smooth surface	+12 mm thick	1	
3	Plywood, smooth surface	+12 mm thick	1	
2	Plywood, smooth surface	+12 mm thick	1	
1	Plywood, smooth surface	+12 mm thick	1	
part nr	Description	Quality	Dimensions	ea
unless stated otherwise: Sharp edges removed.				
General tolerances:		Size: $\pm$	Angle: $\pm$	°
	scale	date created	assembly	
		19.12.2020	P8-5799-00011	
Base table				
ok HTH www.hooteehoo.org		rev	Drawing nr	sheet of
			P8-5799-00029	4 (6)

A		
rev	date	Description

Vaihe 1 Mittaa lattian korko
Step 1 measure elevation of floor

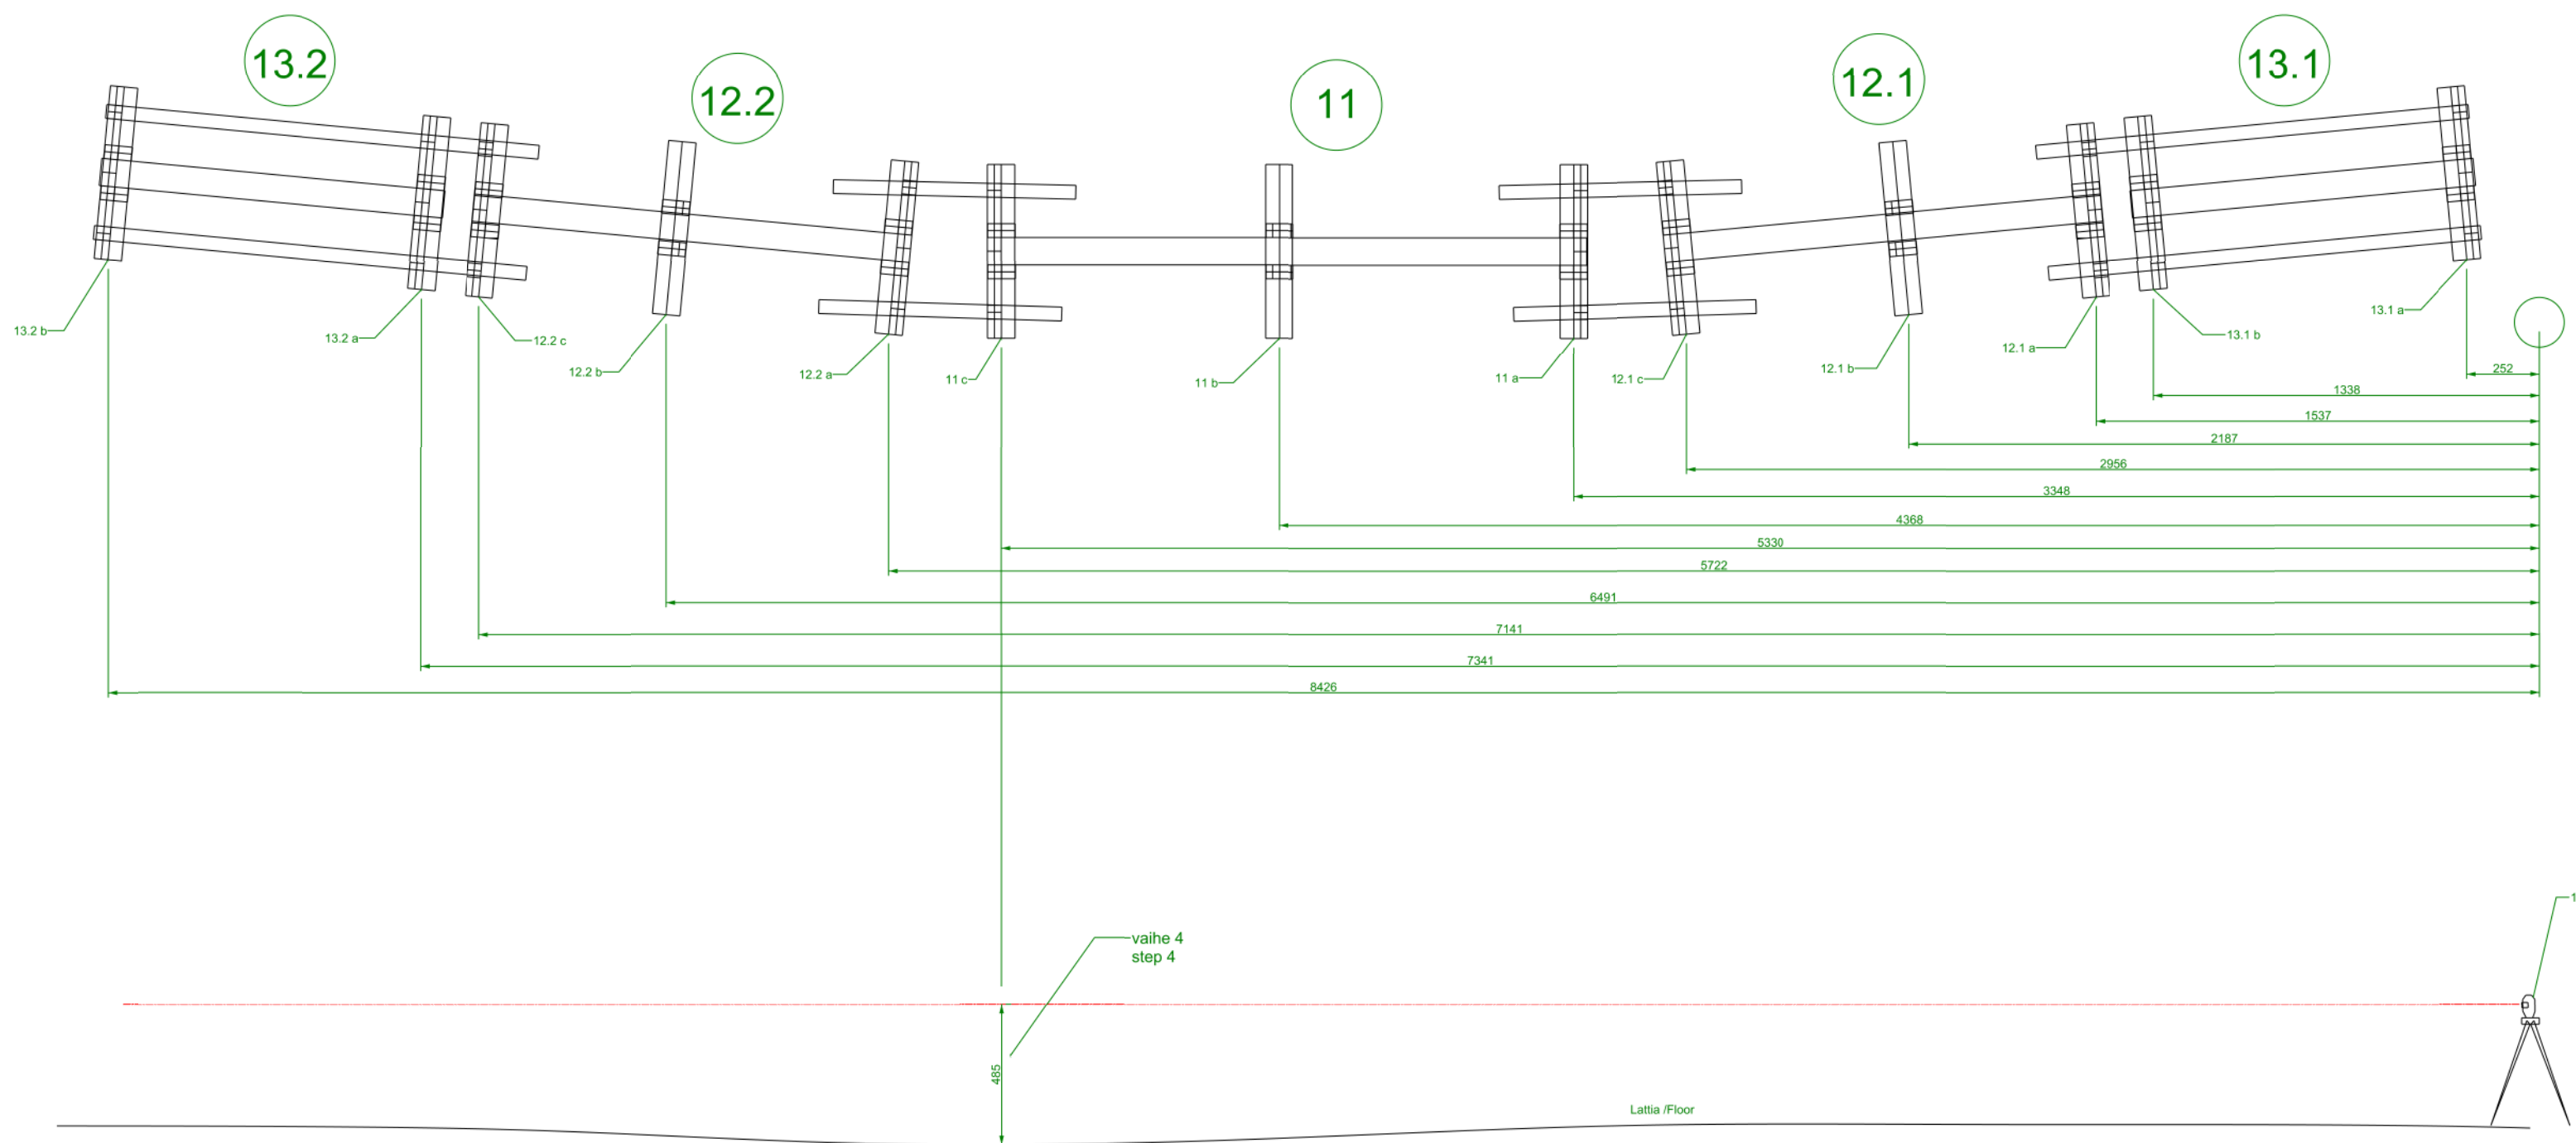

1. hanki ristilaser (tarvitset sitä muutenkin)
2. Valitse rakennuspaikka. n 8,5 m pitkä
3. merkitse jalkojen paikat lattiaan
4. mittaa korkeudet jalkojen kohdalla, merkitse taulukkoon
5. laske tarvittavat jalkojen (6.2) pituudet
6. Tee jalat, merkitse mihin mikin tulee


1. accuire cross beam laser (you need it also for other)
2. select building position. about 8,5 m long
3. mark position of support legs
4. measure elevation of legs, record in sheet 6
5. calculate length of beams (6.2)
6. make legs, marking each for location

16		Cross line laser / Ristilaser			
part nr	Description		Quality	Dimensions	ea
unless stated otherwise: Sharp edges removed.					
General tolerances:		Size: $\pm$	Angle: $\pm$	$^{\circ}$	
	scale	date created	assembly		
		19.12.2020		P8-5799-00011	
Base table					
ok HTH www.hooteehoo.org		rev	Drawing nr	sheet	of
			P8-5799-00029	5	(6)

Jalka Foot	Mitattu (A) korkeus measured (A) elevation (vaihe 4) / (step 4)	A - B - C = length of 6.2 = osan 6.2 pituus
13.1 a		
13.1 b		
12.1 a		
12.1 b		
12.1 c		
11 a		
11 b		
11 c		
12.2 a		
12.2 b		
12.2 c		
13.2 a		
13.2 b		

A = Mitattu korkeus (laser linja - lattia)
 B = käytetty materiaali + jalan korkeus
 C = pöytätason haluttu korkeus ...
 laserlinjan korkeus
 esim, halutaan pöytä 650 mm
 korkeuteen.
 Laserlinja on 880 mm korkeudella
 -> C = 230 mm

A = Measured elevation (laser line - floor)
 B = used beam + adjustable foot
 C = desired table elevation ...
 laserline elevation
 e.g, desired table elevation
 650 mm.
 Laserline is at 880 mm
 elevation
 -> C = 230 mm

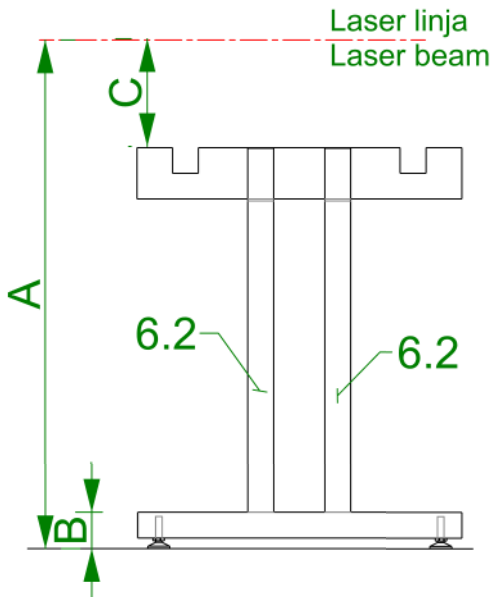

A	rev	date	Description

part nr	Description	Quality	Dimensions	ea
unless stated otherwise: Sharp edges removed.				
General tolerances:		Size: $\pm$	Angle: $\pm$	°
	scale	date created	assembly	
		19.12.2020	P8-5799-00011	
Base table				
ok HTH www.hooteehoo.org		rev	Drawing nr	sheet of
			P8-5799-00029	6 (6)